


Nota:

* A configuração dos cabos deste projeto será:
3#4/0CAA-MT e cabo mensageiro 1#4CAA.
entre os postes n° 02 e 03 onde não há cabo
de cobertura.



Rede	Extensão (m)	Recond. (m)	Retirada (m)
MT	562	—	—
BT	—	—	—

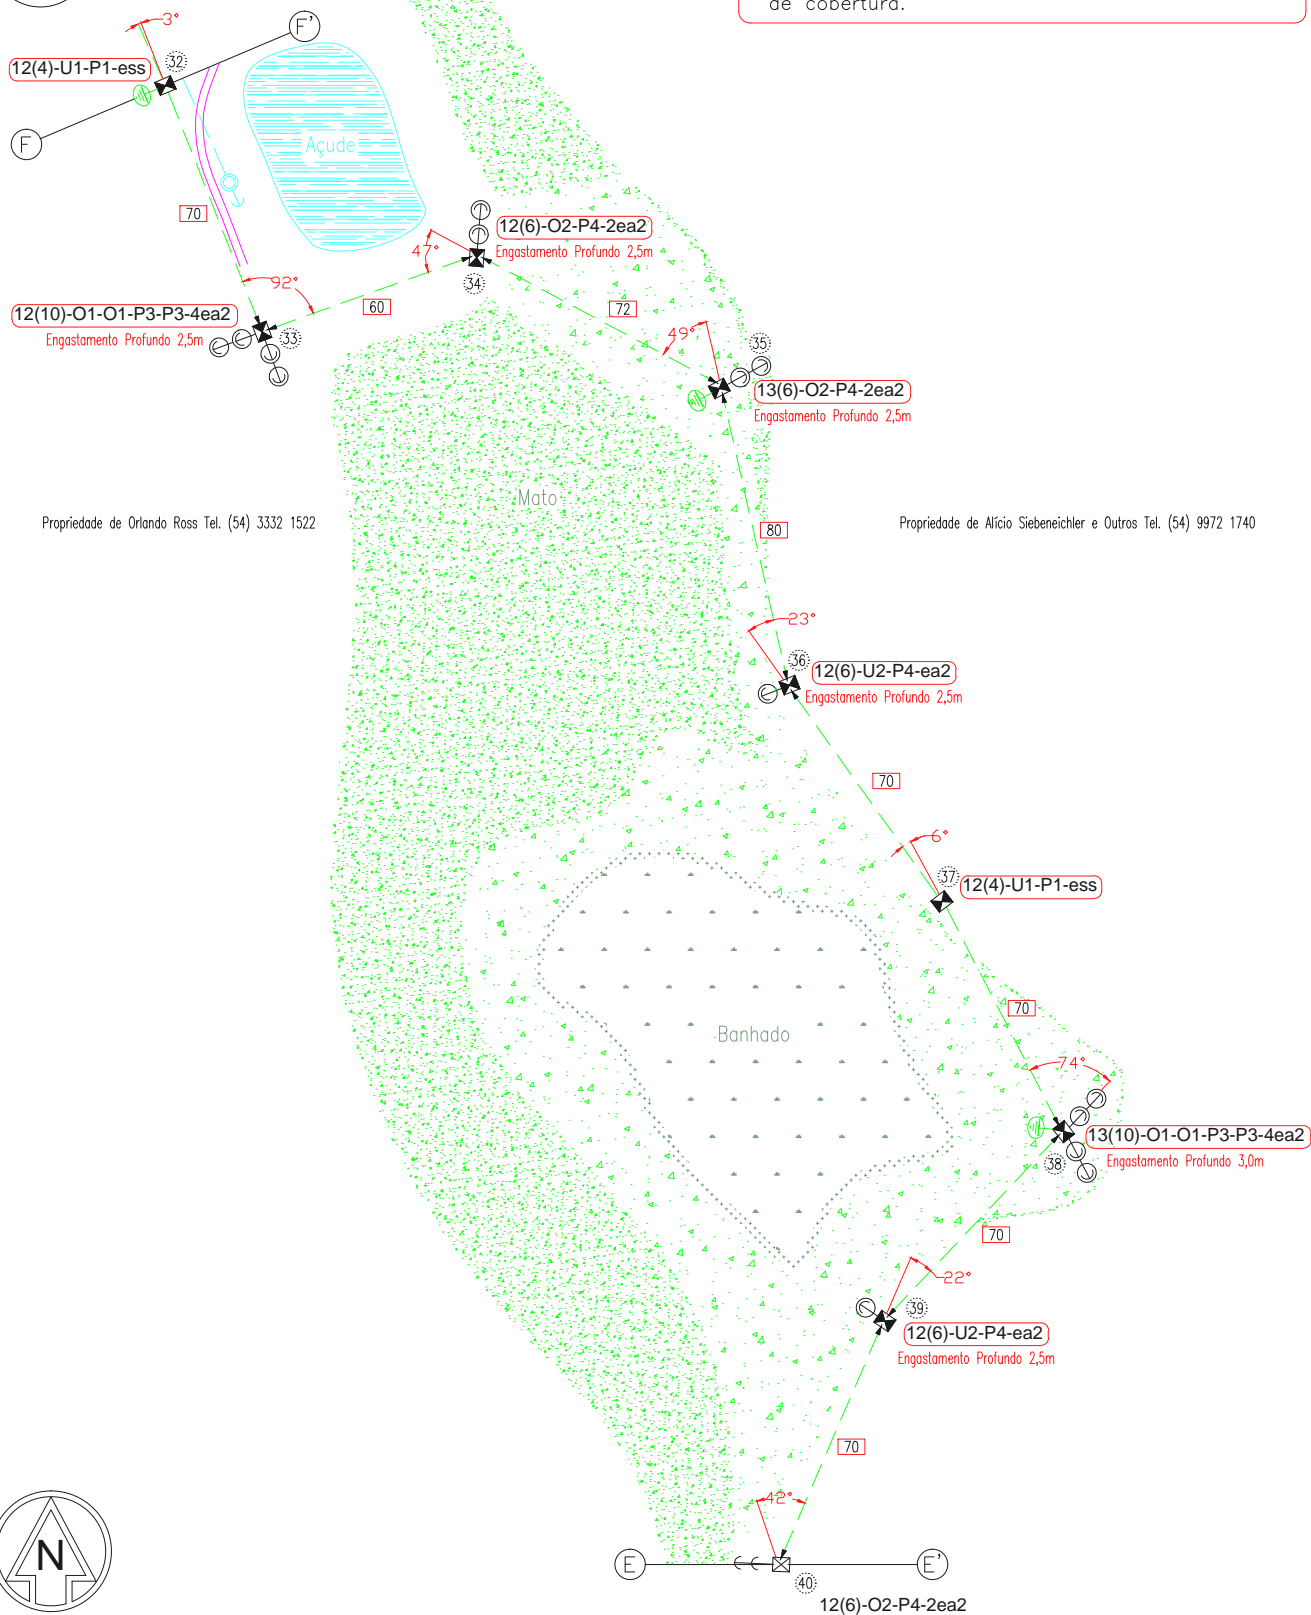

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A.
AV. PÁTRIA, 1351 — CARAZINHO — RS
TEL: 54 3329-9900

Interessado: Artidor Adalberto Bratz & Marina B. R. M. Da Rocha

Processo n°: 19323/14

Desc. Obra: Extensão de Rede MT

Endereço: Passo da Palmeira

Município: Chapada

Conjunto: Chapada

Resp.Técnico:

Projeto: Enio/Pittol/Camargo	Desenho: Camargo	Escala: S/E	Folha: 5/8	Data: 30/05/14
---------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-------------------